



บทที่ 4


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกำเนิดไอน้ำ

ไอน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ความร้อน หรือไอน้ำโดยตรงในการฆ่าเชื้อ รวมทั้งการนำไอน้ำมาใช้ในการขับเคลื่อนไอน้ำ (Stream turbine) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า [6,7,12]

เมื่อไอน้ำมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งในบทนี้กล่าวถึง ส่วนประกอบหลักของหม้อไอน้ำ การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ ข้อดีและข้อเสียของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟเปรียบเทียบกับแบบท่อน้ำ ลักษณะหม้อไอน้ำที่ดี สมดุลของความร้อนในระบบกำเนิดไอน้ำ การคำนวณหาประสิทธิภาพของระบบกำเนิดไอน้ำ และการใช้ประโยชน์ของความร้อนจากแก๊สไอเสีย

4.1 ส่วนประกอบหลักของหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำทุกแบบถึงแม้จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน แต่จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน [13] ดังนี้

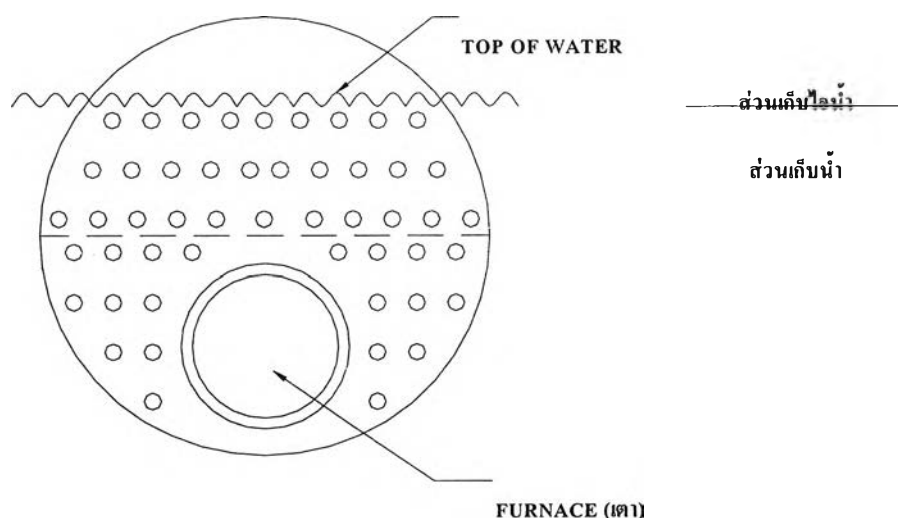

รูปที่ 4.1 แสดงส่วนเก็บไอน้ำ ส่วนเก็บน้ำ และส่วนที่เป็นเตาเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ

1. เตาหรือห้องเผาไหม้ (Furnace) หมายถึง บริเวณที่ใช้เป็นห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นส่วนที่อุณหภูมิสูงสุดของหม้อไอน้ำ
2. ส่วนเก็บน้ำ (Water Space) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ในหม้อไอน้ำ สำหรับให้ระเหยกลายเป็นไอ
3. ส่วนเก็บไอน้ำ (Steam Space) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บไอน้ำ โดยทั่วไปหม้อไอน้ำจะผลิตไอน้ำตลอดเวลาแต่การนำไปใช้ไม่แน่นอน ดังนั้นเมื่ออัตราการนำไอน้ำไปใช้น้อยกว่าอัตราการผลิตไอน้ำ ไอน้ำส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในส่วนเก็บไอน้ำภายในหม้อไอน้ำ ขนาดของส่วนเก็บไอน้ำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรอกแบบหม้อไอน้ำ

4.2 การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำสร้างขึ้นมาจากจุดประสงค์เดียวกันคือ ผลิตไอน้ำ แต่ไอน้ำที่ผลิตได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่างกัน ดังนั้นการออกแบบหม้อไอน้ำจึงมีอยู่หลายแบบตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน หม้อไอน้ำสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ [10,13,14,15,16,17]

1. แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ นั่นคือ แนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำอยู่ในแนวตั้งเรียกว่า หม้อไอน้ำแบบตั้ง ถ้าแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำอยู่ในแนวนอน เรียกว่า หม้อไอน้ำแบบนอน
2. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน หม้อไอน้ำที่ออกแบบใช้สำหรับรถไฟ เรียกว่าหม้อไอน้ำแบบรถไฟ เป็นต้น
3. แบ่งตามตำแหน่งเตา การแบ่งหม้อไอน้ำแบบนี้พิจารณาถึงตำแหน่งของเตาว่าอยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกเปลือกหม้อไอน้ำ
4. แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ การแบ่งหม้อไอน้ำแบบนี้จะพิจารณาที่ท่อ ถ้ามีน้ำอยู่ในท่อเรียกหม้อไอน้ำแบบนี้ว่า หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water tube) ถ้าแก๊สร้อนวิ่งอยู่ในท่อเรียกว่า หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (fire tube)
5. หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นพิเศษ เช่น หม้อไอน้ำไฟฟ้า

4.3 ข้อดี ข้อเสียของหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำเปรียบเทียบกับหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ [13,15]

4.3.1 ข้อดีของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

1. มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ
2. มีราคาถูกกว่า และสามารถสร้างเป็นหน่วยเล็กๆ ได้ง่าย
3. คุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำไม่ต้องการที่บริสุทธิ์มากนัก
4. สะดวกในการทำความสะอาดและการซ่อมแซมบำรุงรักษา
5. จ่ายไอน้ำได้สม่ำเสมอ

4.3.2 ข้อเสียของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

1. มีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับหน่วยผลิตไอน้ำที่ผลิตได้
2. การเริ่มผลิตไอน้ำใช้เวลานาน การเปลี่ยนแปลงของความดันเนื่องจากปริมาณการใช้ไอน้ำเป็นไปอย่างช้าๆ

4.4 ลักษณะหม้อไอน้ำที่ดี [13]

หม้อไอน้ำแต่ละแบบแต่ละชนิด มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกหม้อไอน้ำควรจะคำนึงถึงความต้องการใช้งานด้วย หม้อไอน้ำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. ออกแบบโครงสร้างแบบง่ายๆ มีความแข็งแรง และถูกหลักทางวิศวกรรม
2. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. อุปกรณ์ที่ใช้เป็นชนิดที่ใช้กับหม้อไอน้ำโดยตรง
4. ออกแบบให้มีการถ่ายเทความร้อน และการไหลเวียนของน้ำดี
5. มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมาก
6. สามารถทำการตรวจ ทดสอบ และซ่อมแซมทุกส่วนของหม้อไอน้ำได้
7. เตาหรือห้องเผาไหม้ มีพื้นที่เพียงพอที่จะทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์
8. มีส่วนเก็บไอน้ำมาก

4.5 การคำนวณประสิทธิภาพของระบบกำเนิดไอน้ำ

4.5.1 พิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler capacity) [14]

พิกัดหม้อไอน้ำคือ อัตราไอน้ำที่หม้อไอน้ำสามารถผลิตได้ต่อหน่วยเวลา มีหน่วย กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือตันต่อชั่วโมง โดยปกติหม้อไอน้ำจะสามารถผลิตไอน้ำได้ที่ความดันต่างๆ กัน เมื่อความดันและอุณหภูมิภายในหม้อไอน้ำเปลี่ยนแปลงไป จำนวนความร้อนที่จะทำให้ไอน้ำกลายเป็นไอน้ำก็จะต่างกันไป ฉะนั้นจึงกำหนดพิกัดหม้อไอน้ำในรูปจำนวนความร้อนที่ถ่ายเทให้กับน้ำภายในหม้อไอน้ำต่อหน่วยเวลา ซึ่งสามารถหาจำนวนความร้อนที่ถ่ายเทนี้ได้จากสูตร

$$Q_{\text{capacity}} = \dot{m}_s (h_s - h_w) \quad (4.1)$$

เมื่อ	Q_{capacity}	คือ พิกัดความร้อนของหม้อไอน้ำ	kJ/hr
	\dot{m}_s	คือ มวลของไอน้ำที่หม้อไอน้ำสามารถผลิตได้ต่อหน่วยเวลา	kg/hr
	h_s	คือ เอนทัลปีของไอน้ำ ณ สภาวะที่พิจารณา	kJ/kg
	h_w	คือ เอนทัลปีของน้ำเลี้ยงที่เข้าหม้อไอน้ำ	kJ/kg

แต่ในทางปฏิบัติ พิกัดหม้อไอน้ำในรูปค่าความร้อนนี้มีค่าค่อนข้างใหญ่และมีตัวเลขยุ่งยาก จึงไม่นิยมใช้สำหรับในการเปรียบเทียบขนาดของหม้อไอน้ำ การที่จะเปรียบเทียบอัตราความสามารถของหม้อไอน้ำจะเทียบในรูปการระเหยสมมูล (equivalent evaporation) ซึ่งหมายถึงจำนวนน้ำต่อชั่วโมง ที่รับความร้อนจนทำให้น้ำกลายสภาพจากน้ำที่ 100 °C เป็นไอน้ำที่ 100 °C หาได้จาก

$$R = \frac{\dot{m}_s (h - h_f)}{2256.7} \quad (4.2)$$

เมื่อ	R	= การระเหยสมมูล	kg/hr
		$2256.7 \text{ kJ/kg} = h_{fg}$	ของน้ำที่ 100 °C

4.5.2 สมดุลของความร้อนในระบบกำเนิดไอน้ำ

ในการหาสมดุลของความร้อนในระบบกำเนิดไอน้ำนี้ ต้องพิจารณาถึงค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ ค่าความร้อนเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับหม้อไอน้ำมากน้อยแค่ไหน และส่วนที่สูญเสียไปทางด้านใดบ้าง ในการคำนวณต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.5.2.1 ความร้อนที่ถูกดูดกลืนโดยน้ำในหม้อไอน้ำ (Q_{steam})

$$Q_{\text{steam}} = \frac{\dot{m}_s (h_s - h_w)}{\dot{m}_f} \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.3)$$

โดยที่ \dot{m}_s คือ อัตราการไหลของไอน้ำที่ทางออกของหม้อไอน้ำ kg/hr
 h_s คือ เอนทัลปีของไอน้ำที่ออกจากหม้อไอน้ำ kJ/kg
 h_w คือ เอนทัลปีของน้ำเลี้ยงที่เข้า kJ/kg

4.5.2.2 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง ติดไปกับแก๊สไอเสีย (Q_{Loss1})

$$Q_{\text{Loss1}} = m_m (h_v - h_f) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.4)$$

โดยที่ m_m คือ มวลของน้ำในเชื้อเพลิง kg/kg-fuel
 h_v คือ เอนทัลปีของไอน้ำในแก๊สไอเสียและหาค่าที่ T_g
 และความดันย่อยของไอน้ำ kJ/kg
 h_f คือ เอนทัลปีของน้ำเหลวอิ่มตัวที่ T_a kJ/kg

4.5.2.3 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการรวมตัวเป็นไอน้ำ จากการเผาไหม้ไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง (Q_{Loss2})

$$Q_{\text{Loss2}} = 9m_{H_2} (h_v - h_f) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.5)$$

โดยที่ m_{H_2} คือ มวลของไฮโดรเจนทั้งหมดในเชื้อเพลิงที่ใช้เผาไหม้ kg/kg-fuel

h_v คือ เอนทัลปีของไอน้ำในแก๊สไอเสีย หาค่าที่ T_g และความดันย่อย
ของไอน้ำในแก๊สไอเสีย kJ/kg

h_f คือ เอนทัลปีของน้ำเหลวอิ่มตัวที่ T_a kJ/kg

4.5.2.4 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากแก๊สไอเสียแห้งออกทางปล่องควัน (Q_{Loss3})

$$Q_{Loss3} = m_{dg} c_{p,dg} (T_g - T_a) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.6)$$

โดยที่ m_{dg} คือ มวลแก๊สไอเสียแห้ง kg/kg-fuel

$C_{p,dg}$ คือ ค่าความร้อนจำเพาะของแก๊สไอเสียแห้ง kJ/kg K

T_g คือ อุณหภูมิของแก๊สไอเสียที่ปล่อยออกมา °C

T_a คือ อุณหภูมิของอากาศที่เข้าหม้อไอน้ำ °C

4.5.2.5 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในอากาศ (Q_{Loss4})

$$Q_{Loss4} = m_a \omega c_{p,v} (T_g - T_a) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.7)$$

โดยที่ m_a คือ มวลของอากาศแห้ง kg/kg-fuel

ω คือ อัตราส่วนความชื้นในอากาศ kg-vapor/kg-dry air

$C_{p,v}$ คือ ค่าความร้อนจำเพาะของไอน้ำในอากาศ

T_g คือ อุณหภูมิของแก๊สไอเสียทางออกของหม้อไอน้ำ °C

T_a คือ อุณหภูมิของอากาศที่เข้าหม้อไอน้ำ °C

4.5.2.6 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (Q_{Loss5})

$$Q_{Loss5} = \left(\frac{CO}{CO + CO_2} \right) m_c (23560) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.8)$$

โดยที่ CO คือ ปริมาณของ CO ในแก๊สไอเสีย mol/100 mol dry gas

CO₂ คือ ปริมาณของ CO₂ ในแก๊สไอเสีย mol/100 mol dry gas

m_c คือ มวลของคาร์บอนในเชื้อเพลิง kg/kg-fuel

4.5.2.7 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากคาร์บอนเผาไหม้ไม่หมด (Q_{Loss6})

$$Q_{Loss6} = m_{C,ub} (32750) \quad \text{kJ/kg-fuel} \quad (4.9)$$

โดยที่ $m_{C,ub}$ คือ มวลของคาร์บอนที่ไม่ได้เผาไหม้ kg/kg-fuel
 32750 คือ ค่าความร้อนของคาร์บอน kJ/kg

4.5.2.8 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ (Q_{Loss7})

$$Q_{Loss7} = (\text{HHV ของเชื้อเพลิง}) - (Q_{\text{steam}} + Q_{Loss1} + Q_{Loss2} + Q_{Loss3} + Q_{Loss4} + Q_{Loss5} + Q_{Loss6}) \quad (4.10)$$

ความร้อนสูญเสียในหัวข้อนี้ประกอบด้วย ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนจากระบบกำเนิดไอน้ำออกสู่ภายนอก ความร้อนสูญเสียเนื่องจากผนังด้านใน และผนังด้านนอกของระบบกำเนิดไอน้ำดูดซับความร้อน และผลจากองค์ประกอบของเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด เช่น ไฮโดรเจน ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

4.5.3 ประสิทธิภาพของระบบกำเนิดไอน้ำ

$$\eta_B = \frac{\dot{m}_s (h_s - h_w)}{\dot{m}_f (\text{LHV})} \quad (4.11)$$

โดยที่ \dot{m}_s คือ อัตราการไหลของไอน้ำที่ออกจากหม้อไอน้ำ kg/hr
 \dot{m}_f คือ อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง kg/hr
 h_s คือ เอนทัลปีของไอน้ำที่ออกจากหม้อไอน้ำ kJ/kg
 h_w คือ เอนทัลปีของน้ำเลี้ยงเข้าหม้อไอน้ำ kJ/kg
 LHV คือ ค่าความร้อนต่ำของเชื้อเพลิง kJ/kg

4.6 การใช้ประโยชน์ของความร้อนจากแก๊สไอเสีย (Flue gas Recovery) [9]

แก๊สไอเสียร้อน (Flue gas) จากการเผาไหม้ภายในเตาเผาไหม้ เมื่อผ่านท่อไผ่ภายในตัวหม้อไอน้ำ จะถ่ายเทความร้อนส่วนหนึ่งให้กับน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำสำหรับผลิตไอน้ำ และความร้อนส่วนที่เหลือของแก๊สไอเสียร้อนจะถูกปล่อยทิ้งไปกับแก๊สไอเสียออกทางปล่องควัน เป็นความร้อนสูญเสียเนื่องจากแก๊สไอเสียออกทางปล่องควัน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานของระบบกำเนิดไอน้ำที่สำคัญ

จากการศึกษาพบว่า ความร้อนในแก๊สไอเสียที่ปล่อยออกมาจากระบบกำเนิดไอน้ำทางปล่องควัน มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์เป็น ความร้อนนำกลับ (Heat Recovery) สำหรับระบบกำเนิดไอน้ำ โดยการนำความร้อนส่วนนี้มาใช้ในการอุ่นเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณความชื้นในเชื้อเพลิง เป็นผลทำให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และลดความร้อนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงติดไปกับแก๊สไอเสีย

เพื่อนำกลับความร้อนปล่อยทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบอุปกรณ์อุ่นเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณความร้อนในแก๊สไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำกลับความร้อนปล่อยทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การทำให้กระบวนการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Process) ที่เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์อุ่นเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความร้อนจากแก๊สไอเสียมาถ่ายเทให้กับเชื้อเพลิงภายในอุปกรณ์อุ่นเชื้อเพลิงได้มากที่สุด มีความร้อนจากแก๊สไอเสียที่ออกจากอุปกรณ์อุ่นเชื้อเพลิง และการสูญเสียความร้อนผ่านอุปกรณ์อุ่นเชื้อเพลิงให้น้อยที่สุด

จากที่กล่าวมาสามารถกำหนดประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการอบแห้งของอุปกรณ์ลดความชื้นเชื้อเพลิงแห้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นปริมาณบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการนำกลับความร้อนปล่อยทิ้งสู่ระบบกำเนิดไอน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal Efficiency) ของระบบกำเนิดไอน้ำ ได้ดังสมการ

$$\eta_{\text{dryer}} = \frac{Q_{\text{used in drying process}}}{Q_{\text{supply to dryer}}} \times 100 \quad (4.12)$$